


諫早文化会館

避難経路

消火器・消火栓配置位置

1階平面図

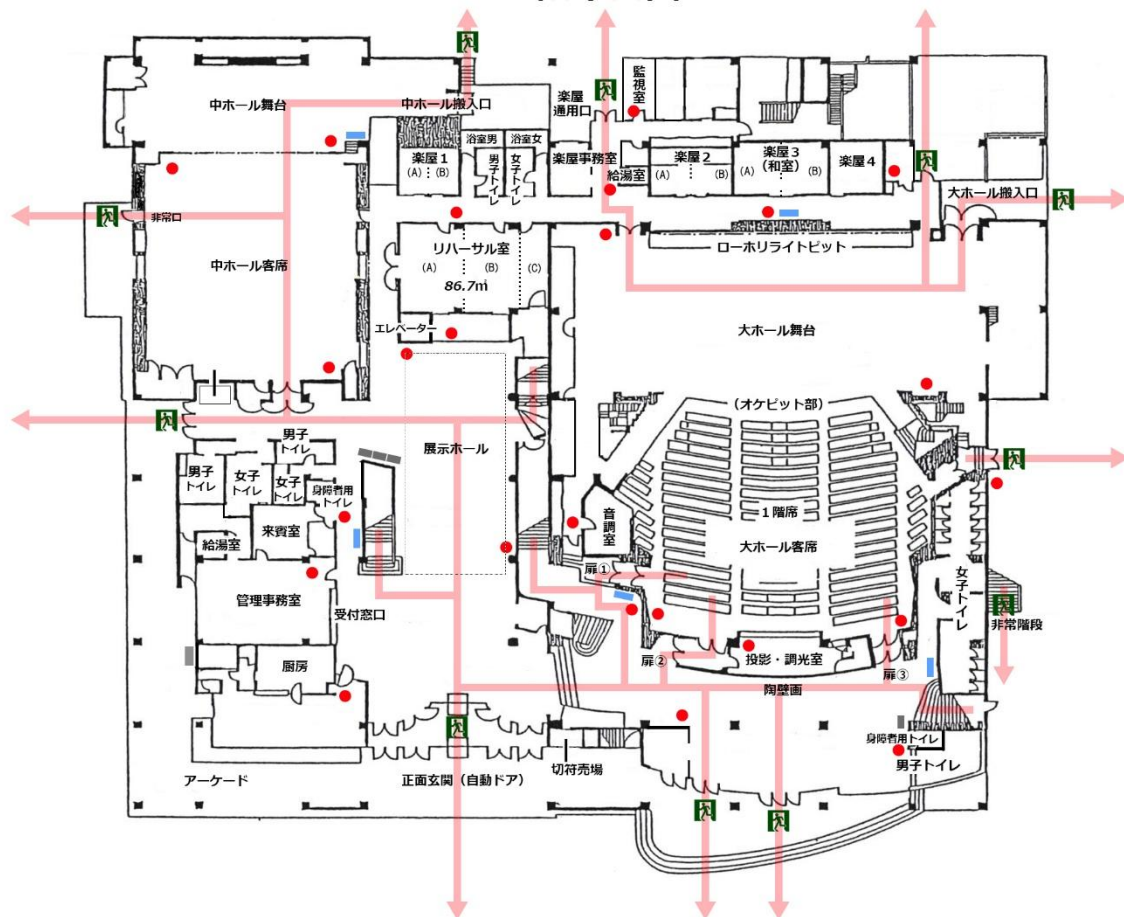

③ 消化栓・非常口・消火器 配置図

■ 消化栓(全館で12か所)

⬮ 非常口

● 消火器(全館で48本)

○ 1階消化栓5か所

○ 1階消火器24本


- 1) 来賓室前廊下
- 2) 中ホール舞台上手袖
- 3) 楽屋③前廊下
- 4) 大ホールホワイエ扉①横
- 5) 大ホールホワイエ洗面所入口

○ 2階消化栓3か所

○ 2階消火器11本

- 1)練習室②入口
- 2)展示室①内部
- 3)展示室④内部

2階平面図

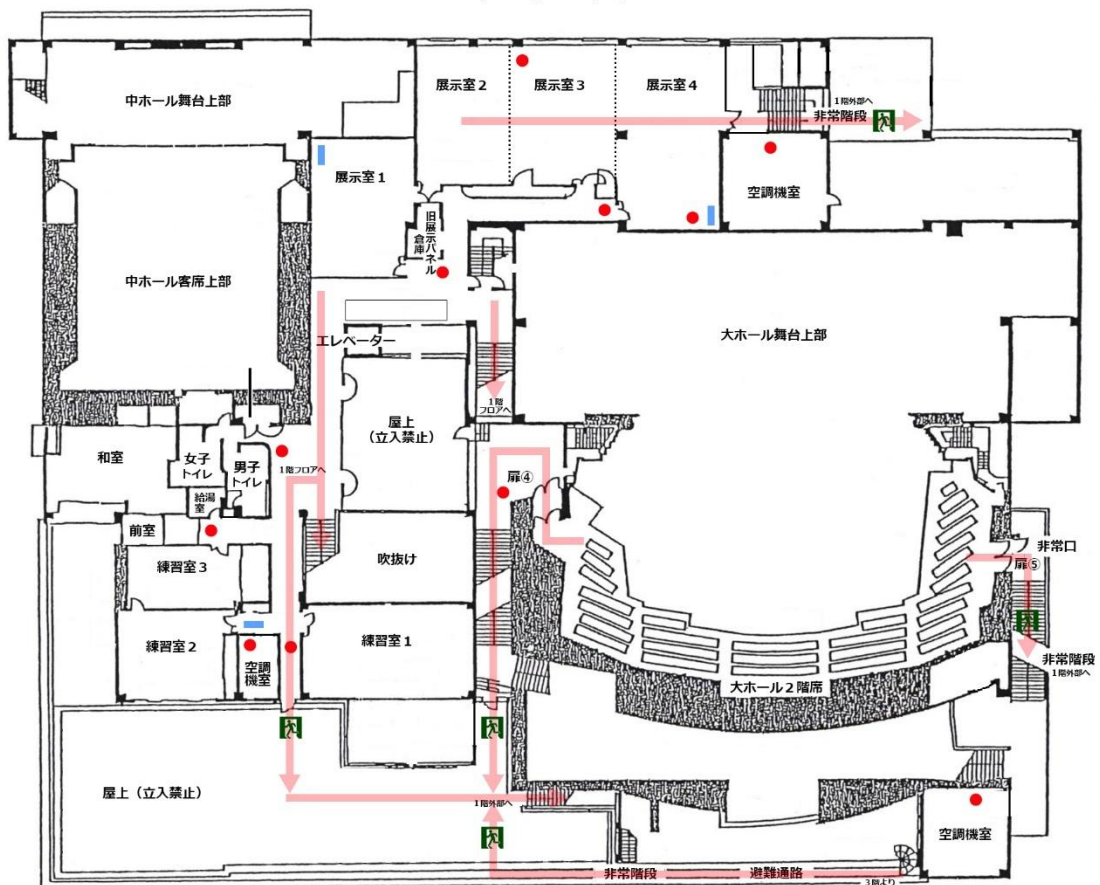

○ 3階消化栓3か所


○ 3階消火器6本

1)大ホール客席扉⑤横

2)大ホール客席最後部(下手側)

3)大ホール客席扉⑥横


3階平面図

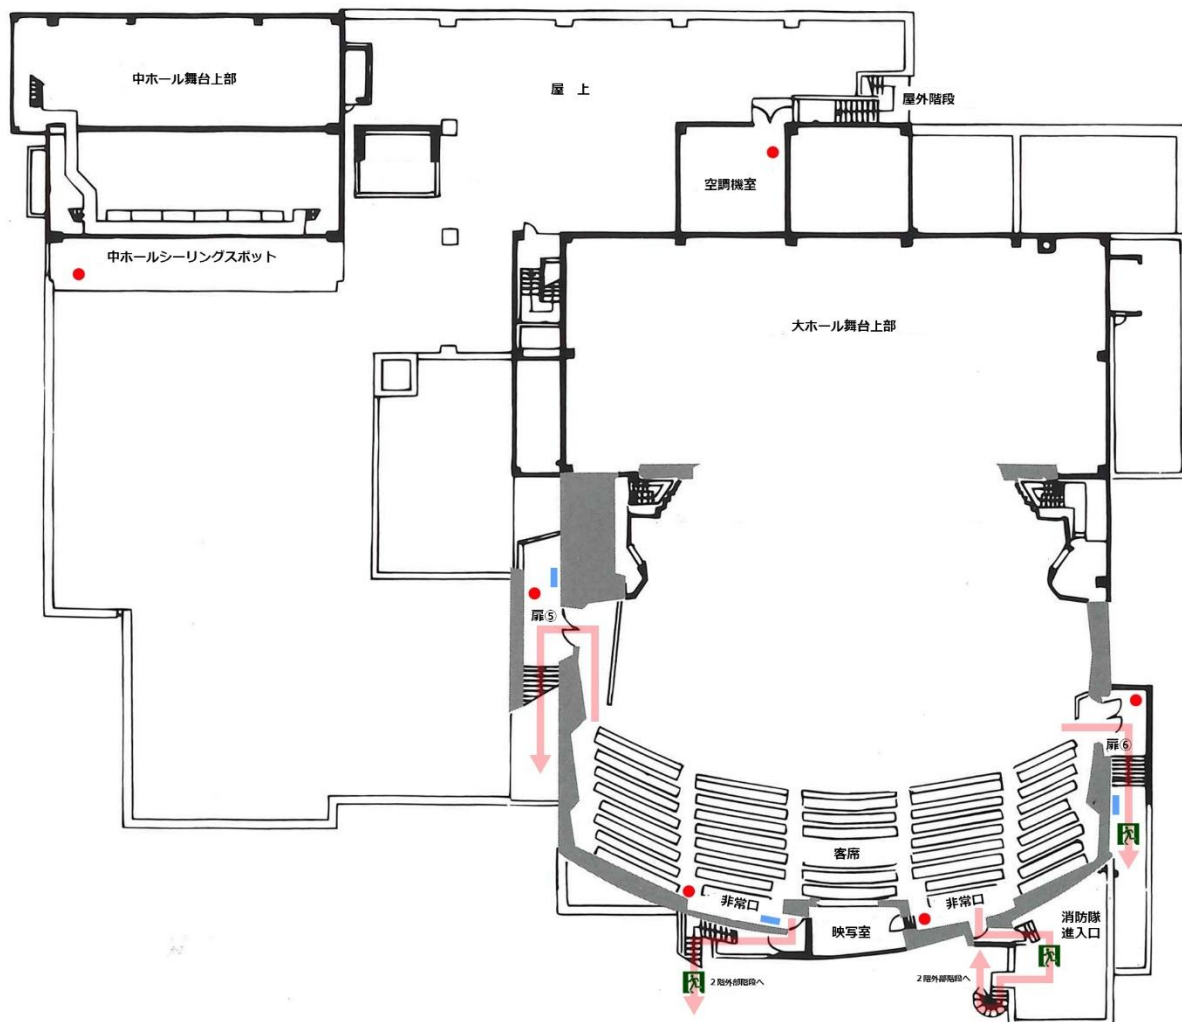

○ 地階 消化栓 発電機室入口横
消火器 4本

○ その他 消火器 3本
大ホール 第1シーリング1本
第2シーリング2本

各非常口より灌漑へ出たら、駐車場へ誘導

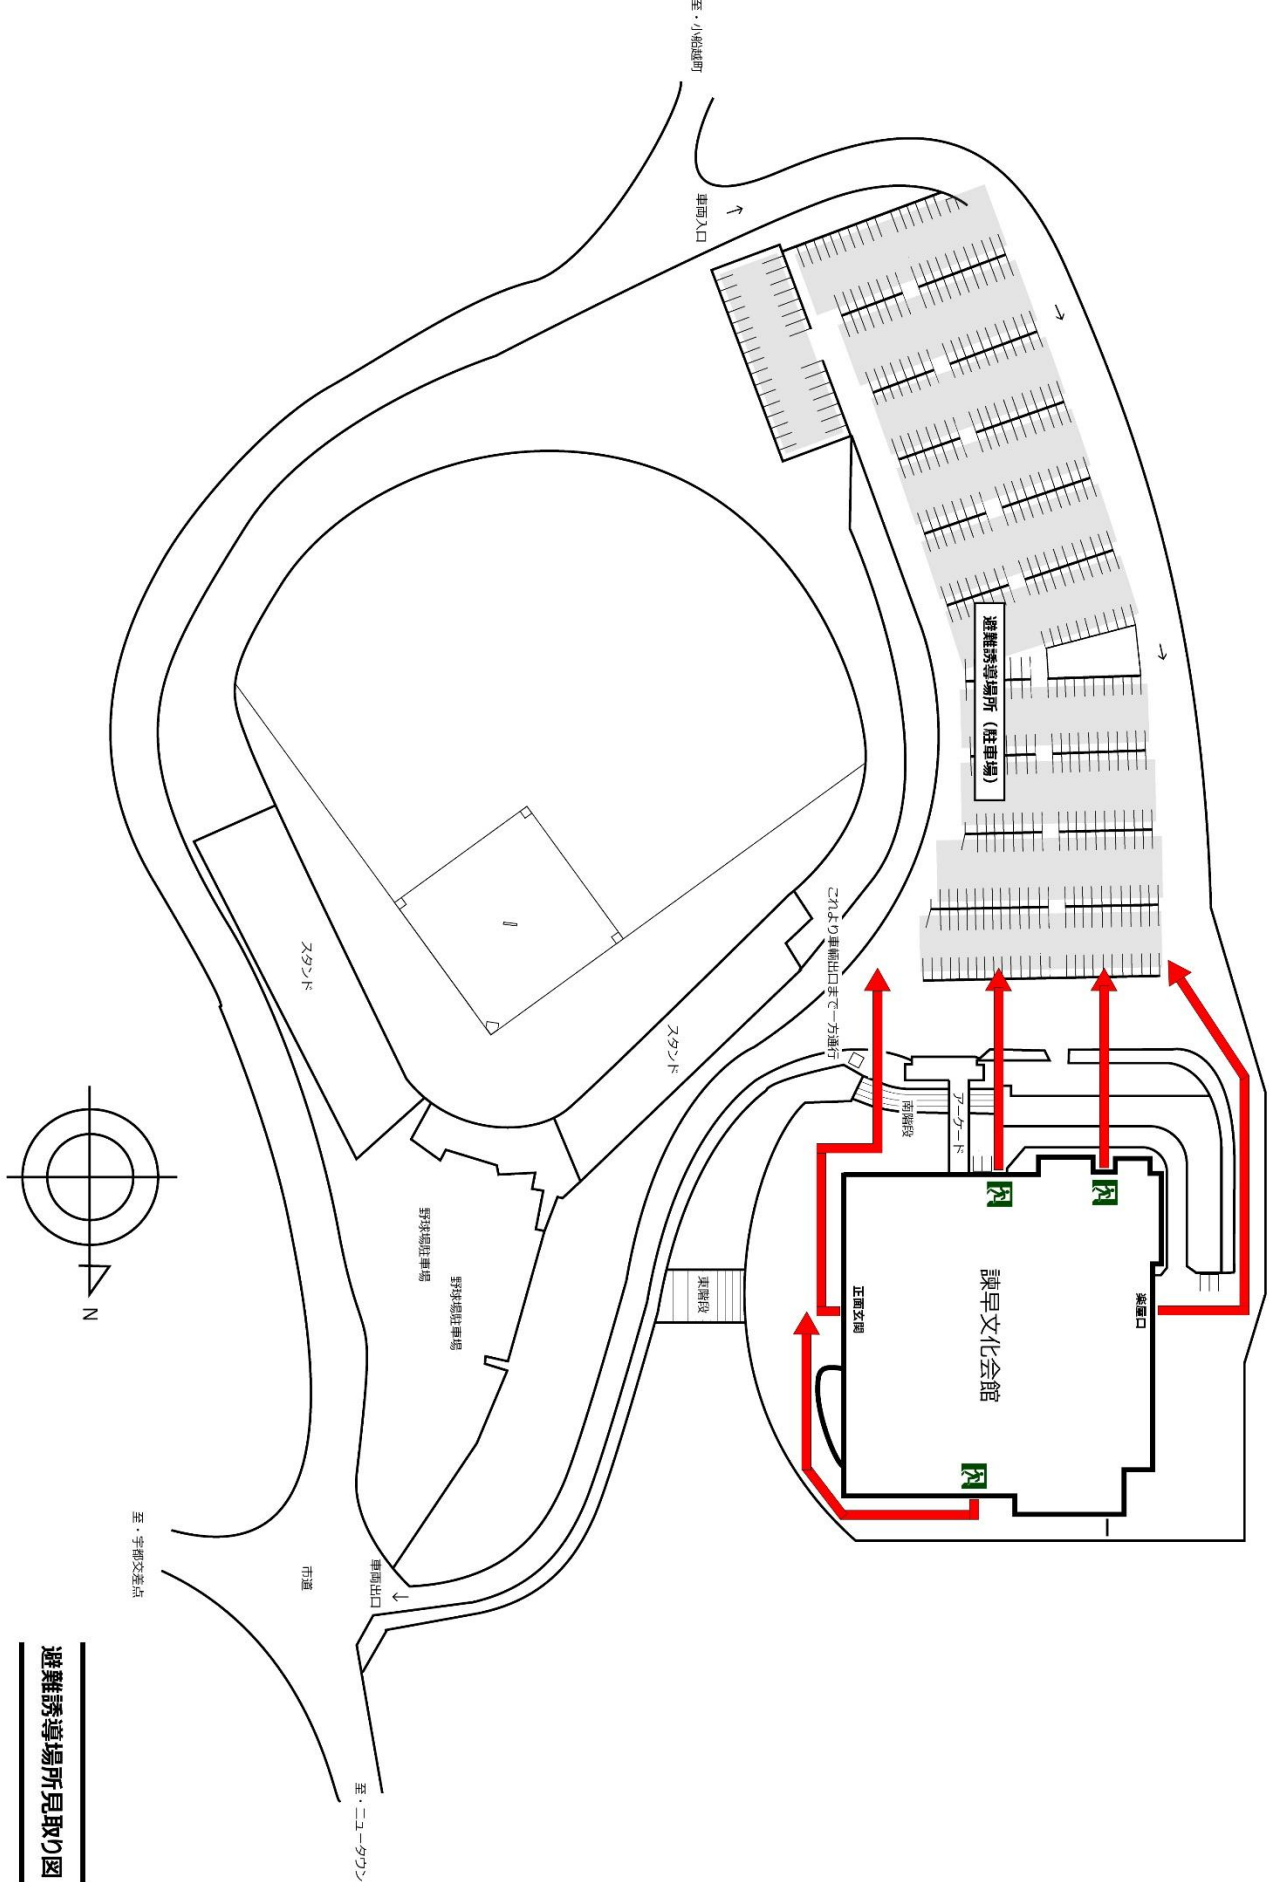

避難誘導場所見取り図